


PROTOKOL O SPUSTENÍ A SERVISNÝCH PREHLIADKACH

Dodací list č.:	DL-	Spustenie dňa:	
Plný názov vnútornej jednotky*		Výrobné číslo:	
Plný názov vonkajšej jednotky		Výrobné číslo:	
Stav po spustení:	Spustenie systému prebehlo v poriadku ☐		
	Spustenie vykazovalo problém:		
	Iné/poznámky:		
Spustenie vykonala firma:			
Meno osoby zodpovednej za spustenie:		Podpis/(razítko):	
*V prípade viacerých vn. jednotiek (multisplit) zapíšte údaje na druhú stranu. Namerané prevádzkové hodnoty zapíšte do tabuľky na druhej strane.			

	Dňa:	Firma:	Meno zodp. osoby	Podpis	Stav po prehliadke
1. servisná prehliadka					
2. servisná prehliadka					
3. servisná prehliadka					
4. servisná prehliadka					
5. servisná prehliadka					
6. servisná prehliadka					
7. servisná prehliadka					

Údaje a namerané hodnoty:

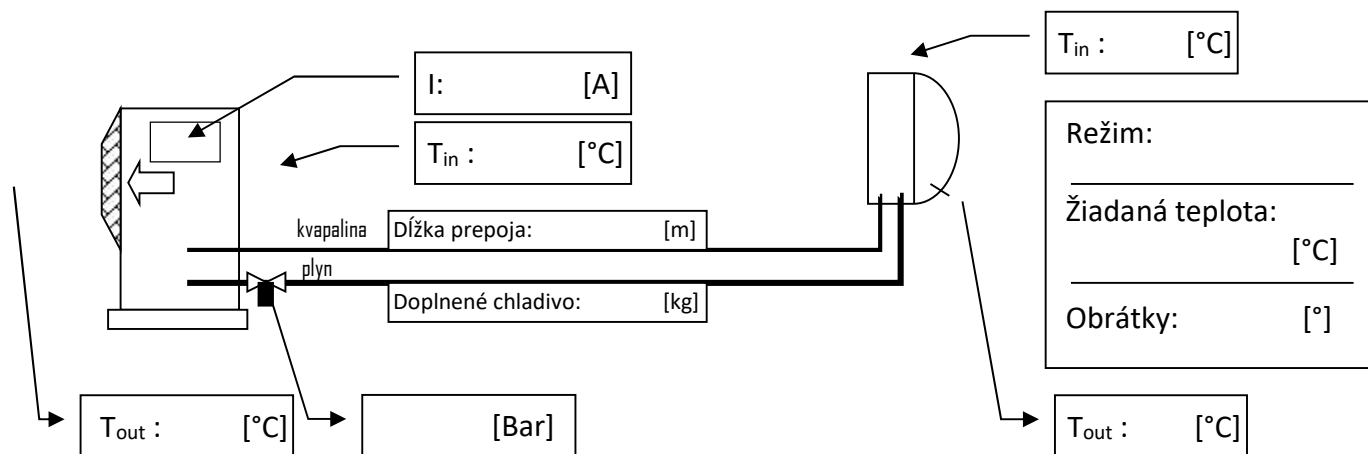

Poznámky: namerané hodnoty zapísať po stabilizovaní chodu (min. 15min.). V prípade multisplitu hodnoty ostatných vnútorných jednotiek zapísať do tabuľky:

Plný názov	Výr. číslo	Žiadaná tep.	T _{in}	T _{out}	Obrátky

Postup uplatnenia 5 ročnej záruky.

- Po inštalácii klimatizácie treba vypísať protokol firmou čo vykonala inštaláciu
- Do 15 dní od inštalácie treba tento protokol poslať na adresu predávajúceho (CS-MTrade s.r.o.) buď kópiu poštou alebo mailom na adresu sekretariat@csmtrade.sk
- Protokol po inštalácii zostáva užívateľovi klimatizácie, kde si eviduje pravidelné ročné kontroly zariadenia